



КОРПОРАЦИЯ

ПСС

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Опросный лист № _____ счет № _____

Пример записи условного обозначения анодного заземлителя АЗЖК-РА-Г при его заказе и в документации заказчика: _____

АЗЖК-РА-Г-	-	МК
1	2	3

1 – количество заземлителей в комплекте, 2 – глубина скважины 3 – наличие магистрального кабеля (в случае отсутствия магистрального кабеля «МК» не прописывается)

№	Параметры		
1	Количество анодных заземлителей в скважине, шт		
2	Глубина скважины, м		
3	Длина кабеля от устья скважины до, например, КИП, м Стандартно 3м		
4	Марка кабель-вывода Стандартно ВВГ 1х6		
5	Наличие ГО (грузовой обвязки)	нет	да
6	Наличие магистрального кабеля	нет	да
7	Марка магистрального кабеля Стандартно КГН ЭХЗ 1х10		
8	Наличие комплекта для присоединения кабель-вывода к магистральному кабелю на месте установки заземлителей (на каждое соединение предусматривается сжим, герметик и лента термоусаживаемая)	нет	да
9	Заводское присоединение кабель-выводов к магистральному кабелю	нет	да


Дополнительные требования

--




КОРПОРАЦИЯ
ПСС


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

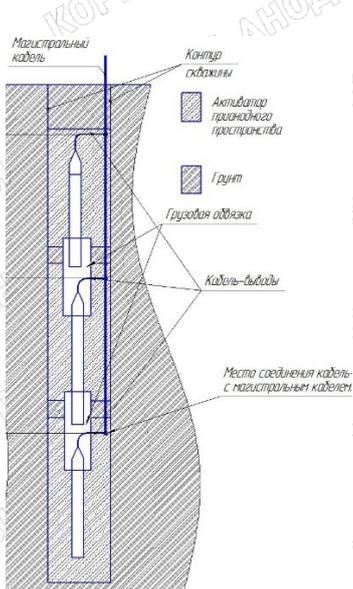


Установка в скважину АЗЖК-РА-Г-МК с грузовой обвязкой и магистральным кабелем

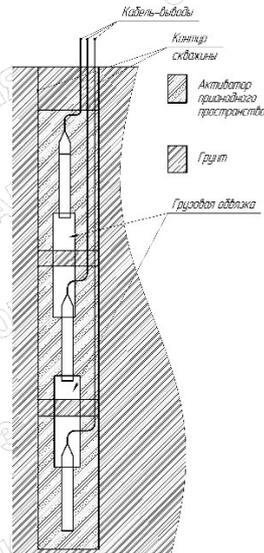

Установка в скважину АЗЖК-РА-Г с грузовой обвязкой без магистрального кабеля

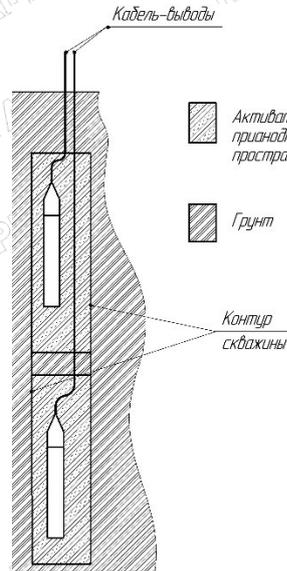

Установка в скважину АЗЖК-РА-Г без грузовой обвязки и без магистрального кабеля

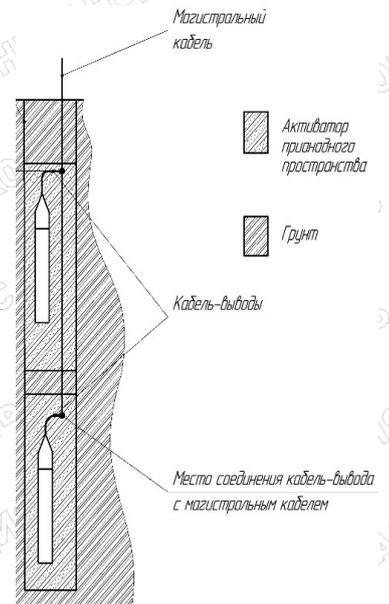

Установка АЗЖК-РА-Г-МК без грузовой обвязки с магистральным кабелем